

Manuale:

REGOLAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI UTENTI MT CON NUMERO DI INTERRUZIONI SUPERIORE AI LIVELLI SPECIFICI

Entro il **31 marzo 2016** le imprese distributrici di energia elettrica che partecipano **alla regolazione incentivante la riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici per il periodo regolatorio 2012-2015 ed aventi il livello di partenza del numero equivalente di utenti MT NEQ₀ maggiore di zero** sono tenute a comunicare all'Autorità i dati di cui al comma 42.2 del “Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015”, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: TIQE 2012-2015) **per l’anno 2015**.

Si ricorda che il mancato o incompleto invio dei dati entro la scadenza costituisce inadempienza di obblighi fissati dall'Autorità ed è pertanto passibile di sanzioni amministrative irrogate dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95.

Riferimenti normativi

“Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015”, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11.

INDICE



1	ACCESSO ALLA RACCOLTA.....	2
2	PANNELLO DI CONTROLLO	4
3	COMPILAZIONE DELLE SCHEDE	5
4	INVIO DEFINITIVO	6
5	PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI	6

1 ACCESSO ALLA RACCOLTA

Per accedere alla raccolta il primo passo da effettuare è autenticarsi inserendo i propri dati di accesso nell'apposita sezione del sito <https://www.autorita.energia.it/raccolte-dati>, **accessibile anche dall'anagrafica operatori**.

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà l'elenco delle raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche il collegamento a "**Regolazione incentivante individuale MT**". Nel caso l'utente sia abilitato per più aziende, dovrà precedentemente selezionare l'azienda con cui intende operare sul sistema, e poi avrà accesso all'indice delle raccolte.

Si richiede, per almeno un utente abilitato alla raccolta, l'inserimento di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le eventuali successive comunicazioni dell'Autorità.

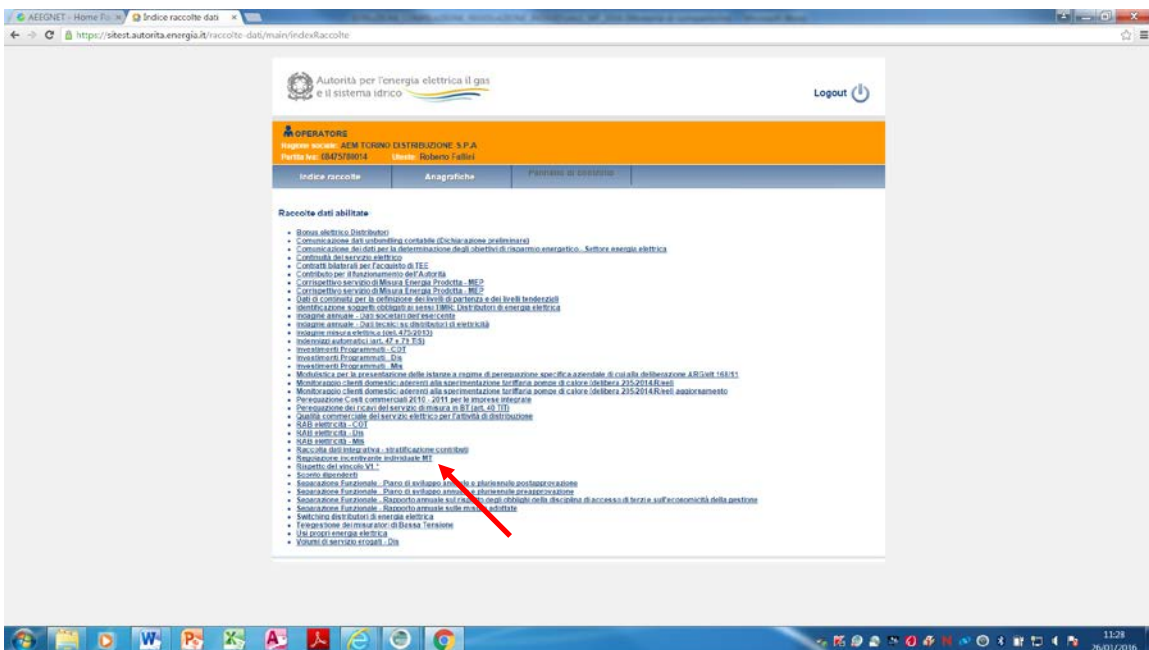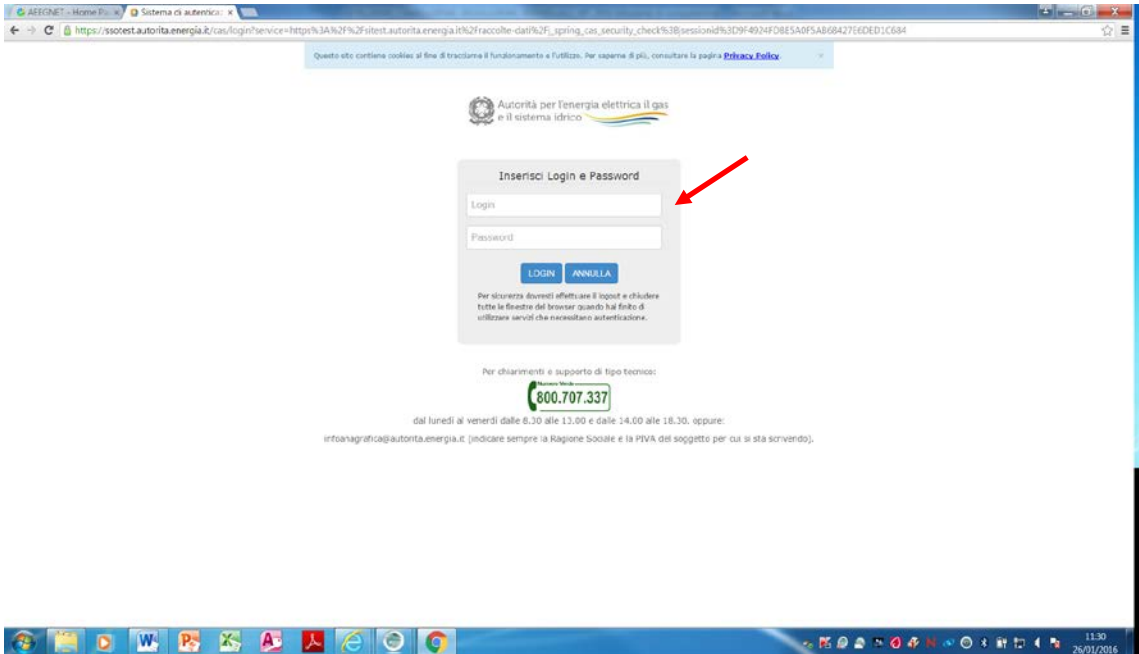


Selezionando il link relativo alla raccolta, si accede alla pagina che propone l'elenco storico relativo alla raccolta.

In questa pagina si trovano le seguenti informazioni:

- l'edizione ed il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento;
- lo stato della raccolta (Aperta o Chiusa)


Attenzione: non sarà possibile accedere alla raccolta oltre la data di chiusura della stessa. Per accedere alla raccolta cliccare sul link **Aperta**

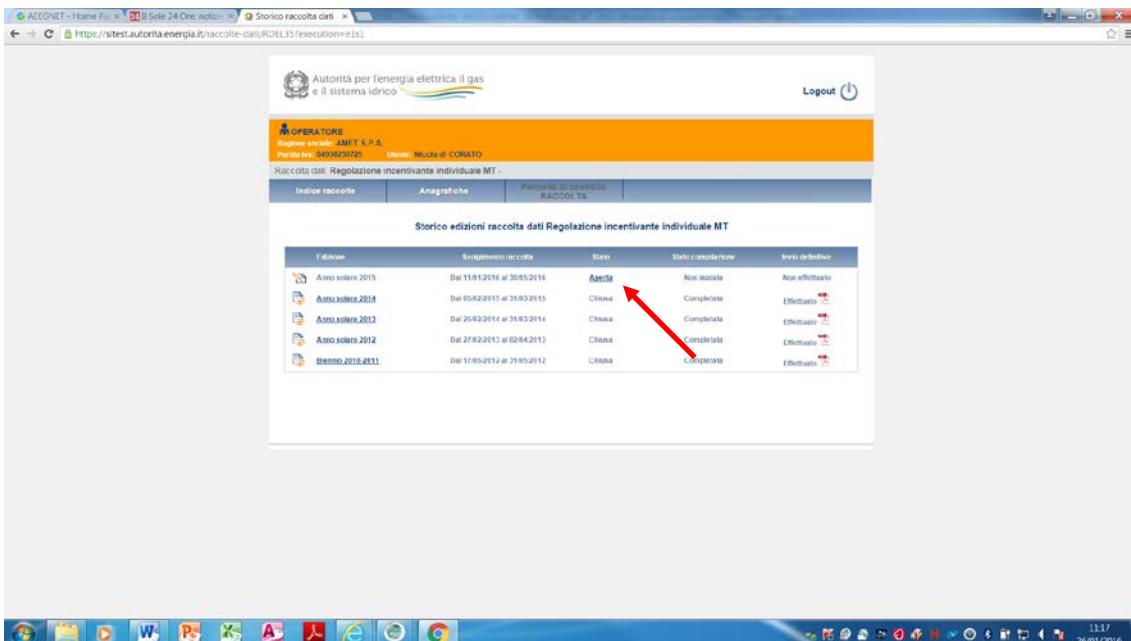

Edizione	Spese/Importo raccolta	Stato	Dati Compilazione	Invi edittato
Anno solare 2015	Dal 1/1/2016 al 30/05/2016	Aperta	Non accata	Non edittato
Anno solare 2014	Dal 05/02/2015 al 31/03/2015	Chiusa	Completata	Edittato
Anno solare 2013	Dal 25/02/2014 al 31/03/2014	Chiusa	Completata	Edittato
Anno solare 2012	Dal 27/02/2013 al 02/04/2013	Chiusa	Completata	Edittato
Bisennio 2010,2011	Dal 17/05/2012 al 31/05/2012	Chiusa	Completata	Edittato

2 PANNELLO DI CONTROLLO

Il sistema di raccolta dati presenta la seguente maschera introduttiva.

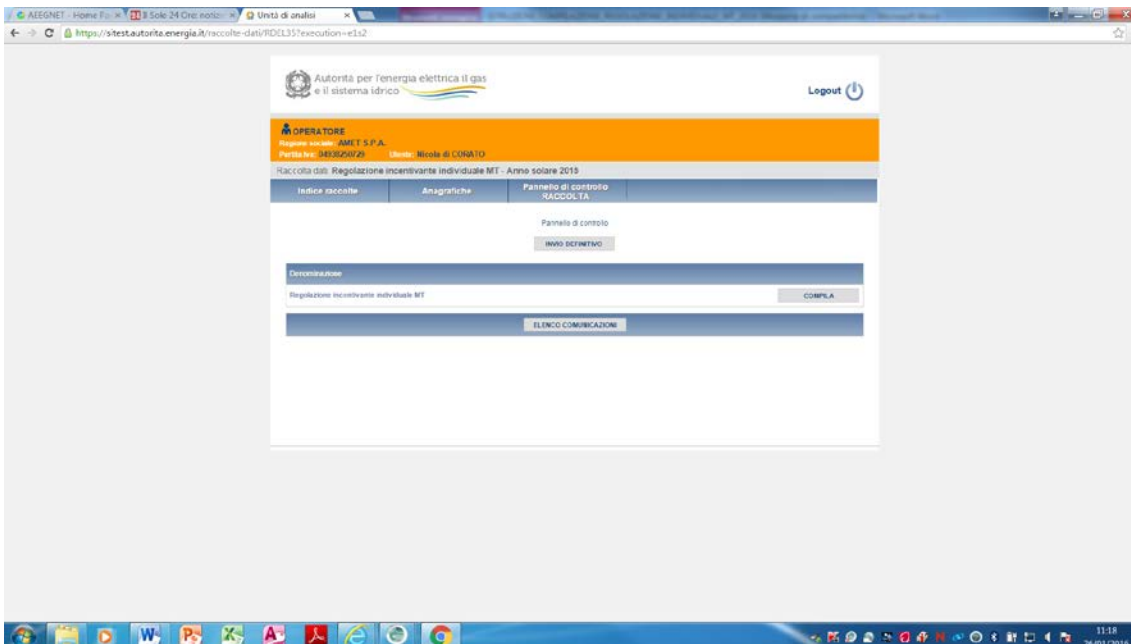

Pannello di controllo
RACCOLTA

INFO DICOMITIVO

Descrizione Area

Regolazione incentivante individuale MT


COMPILA

ELENCO COMUNICAZIONI

Per procedere alla compilazione cliccare sul pulsante **compila**

3 COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

Di seguito è riportata la scheda da compilare per l'anno 2015.

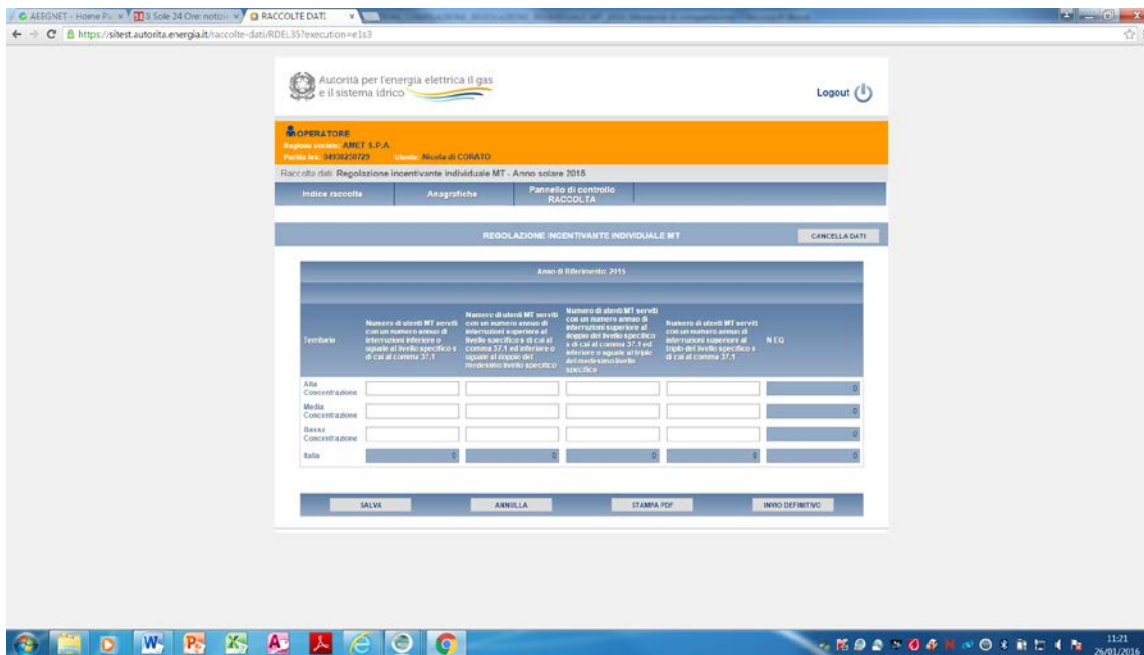

Viene richiesto per grado di concentrazione:


- numero di utenti MT serviti con un numero annuo di interruzioni inferiore o uguale al livello specifico s di cui al comma 37.1 ($N_{<s}$);
- numero di utenti MT serviti con un numero annuo di interruzioni superiore al livello specifico s di cui al comma 37.1 ed inferiore o uguale al doppio del medesimo livello specifico (N_{s-2s});
- numero di utenti MT serviti con un numero annuo di interruzioni superiore al doppio del livello specifico s di cui al comma 37.1 ed inferiore o uguale al triplo del medesimo livello specifico (N_{2s-3s});
- numero di utenti MT serviti con un numero annuo di interruzioni superiore al triplo del livello specifico s di cui al comma 37.1 ($N_{>3s}$).

In automatico vengono calcolati i riepiloghi relativi al Numero equivalente di utenti MT (**NEQ**) e ai totali.

Nell'effettuazione di tale calcolo devono essere incluse le interruzioni riferite agli utenti MT serviti nelle condizioni di prelievo o immissione o prelievo e immissione, anche potenziali, per l'intero anno 2015, originate sulla rete di media tensione e attribuite ad altre cause (sono pertanto escluse le interruzioni originate sulle reti di altre imprese per qualsiasi livello di tensione); sono altresì esclusi i punti di consegna di emergenza, gli utenti MT con consegna su palo con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW e gli utenti MT alimentati tramite cabina in elevazione con consegna agli amari con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW.

Solo al termine della compilazione di tutte le maschere è possibile procedere all'[invio definitivo](#).

4 INVIO DEFINITIVO

Compilate e salvate tutte le maschere è possibile procedere all'[invio definitivo](#). È possibile creare un pdf di riepilogo contenete i dati cliccando sul pulsante visuale **“crea pdf”** .

È possibile procedere all' [invio definitivo](#) direttamente dalla **maschera di compilazione** o dal **pannello di controllo della raccolta**.

5 PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per eventuali segnalazioni di malfunzionamento, richieste di informazioni e chiarimenti di carattere informatico è disponibile il numero verde: 800.707.337 o l'e-mail: infoanagrafica@autorita.energia.it